

Für Anschlüsse von Privatleitungen an die öffentliche Kanalisation muss bei der Gemeinde Rapperswil eine Anschlussbewilligung eingeholt werden. Hausanschlussleitungen müssen einen minimalen Innendurchmesser von 150 mm und ein minimales Gefälle von 3% aufweisen. Als Leitungsmaterial sind PP Rohre (SN 16) zu verwenden

### Bei grosser Sohlendifferenz ab 1.00 m


NW1 / NW2 - Differenz bis 200 mm:

- Sohle Einlauf min. über QTW\* - Wasserspiegel
- In der Regel aber scheidelbündig


NW1 / NW2 - Differenz grösser 200 mm:

- Sohle Einlauf min. über QTW\* - Wasserspiegel
- In der Regel aber Achse - Achse

### Grundriss

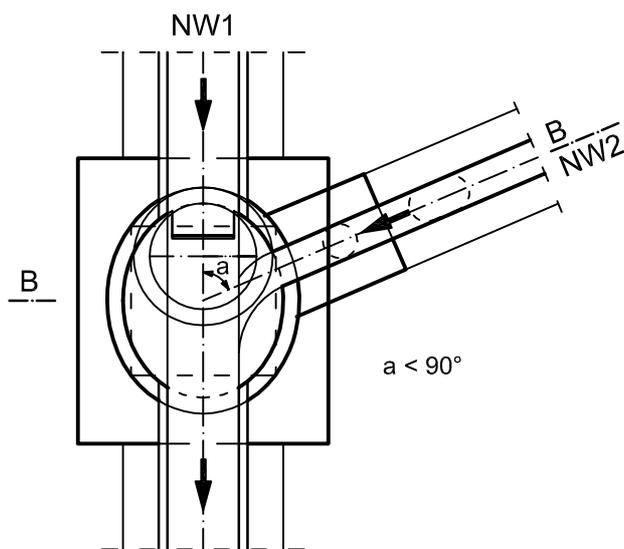

### Schnitt B - B

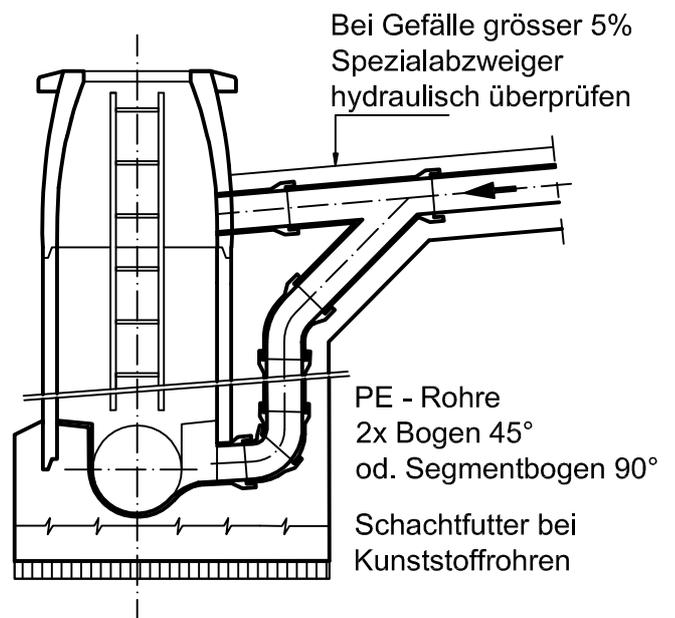

\*QTW = Trockenwetterabflussmenge



**Gemeinde Rapperswil - BE**

Kanalisation

Anschluss an Kontrollschacht (Schwanenhals)

Norm Blatt

Kn 2

Masstab	Erstellt	Revidiert	Datei	Gezeichnet
-	30. März 2012	05. März 2015	Kn 2.dwg	AF